







Merkblatt

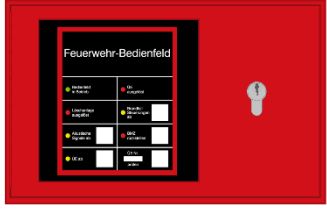

zu Farbkennzeichnungen von Handauslösevorrichtungen

Nachstehende Hinweise der Berliner Feuerwehr beziehen sich auf die Farbgebung, in Bezug auf den beabsichtigten Zweck einer Handauslösevorrichtung.

Gehäusefarbe	Handauslöse- bzw. Handansteuervorrichtungen	RAL- Nr. und -Farbe	Quelle
	Handfeuermelder nach EN 54-11	3001 (signalrot)	EN 54-11, ISO 3864, DIN 4844-1
	Bedieneinrichtung Feuerwehr-Gebäundefunk		wie EN 54-11 EN 81-72
	Schlüsselkasten für Feuerwehr-Dreikant zur Inbetriebsetzung Feuerwehr-Aufzug		Pkt. 4.2, RtL. für Feststellanlagen 10/1988
	Handauslöseeinrichtungen für Feststellanlagen von Brandschutzabschlüssen		
	Hausalarmanlagen	5005 (signalblau)	DIN 4844-1
	Stopp-Taster für Gaslöschanlage	5015 (himmelblau)	DIN EN 12094-3 Vds 2496
	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen; Rauchschutz-Druckanlagen	2011 (tieforange)	VdS 2592
	Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen (z.B. Lüftung)	7035 (lichtgrau)	ohne Anforderungen

Gehäusefarbe	Handauslöse- bzw. Handansteuervorrichtungen	RAL- Nr. und -Farbe	Quelle
	Handauslösung Gaslöschanlage	1021 (rapsgelb)	DIN EN 12094-3 VDS 2496 DIN 14462
	Notauslösung von Druckerhöhungsanlagen in der Löschwasserversorgung		
	Brandfallsteuerung Aufzug	1004 (goldgelb)	DIN EN 81-73 VDI 6017
	Nachflutung Gaslöschanlage	6002 (laubgrün)	VDS 2496
	elektrische Verriegelungssysteme für Flucht- und Rettungswege	6032 (signalgrün)	Ausführung lt. EltVR

Farbgebung von Bedienelementen für die Feuerwehr

Gehäusefarbe	Art der Handauslöse- bzw. Handansteuervorrichtungen	RAL- Nr. und -Farbe	Quelle
	Feuerwehr-Bedienfeld	3000 (feuerrot) [vorzugsweise] oder 7032 (kieselgrau)	DIN 14661
	Feuerwehr-Anzeigetableau	3000 (Feuerrot) [vorzugsweise] oder 7032 (kieselgrau)	DIN 14662

Die dargestellten Farbangaben sind Sicherheitsfarben und liegen zum Teil Festlegungen von DIN-Ausschüssen zugrunde, die in der letzten Spalte angegeben und zum Farbordnungssystem RAL zugeordnet sind. Die übrigen Farbangaben ohne DIN-Spezifikationen sind notwendigerweise ebenfalls Sicherheitsfarben, die jedoch auf der Grundlage der DIN 4844-1:2012-06 Anhang A getroffen wurden und Bestandteil der DIN 5381 (Kennfarben) und 6164 (DIN-Farbkarte) sind. Entscheidend ist hier die Angabe der Funktion anhand der eindeutigen Beschriftung.

Die Farbgebung von Auslösestellen weiterer brandschutztechnischer Einrichtungen hat RAL 1003 (signalgelb) zu entsprechen.